



19101234015

检测报告

检测单位: 检测单位

检测单位: 检测单位

检测单位: 检测单位



检 测 报 告 说 明

一、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司书面提出，逾期不予受理。

二、本报告无授权签字人签名，未加盖本公司检测专用章、骑缝章均无效，结论均无效。

三、使用无效印章加盖的检测结果均无效。

四、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；由其他单位或个人采集送检的样品，仅对送检样品的检测结果负责。无法复现的样品，不予受理。

五、报告中所附限值标准均由客户提供。

六、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期

江苏皓海检测技术有限公司

检 测 报 告

米田島

References

來信人：

采样日期:

2024.01.18

分析目的:

2024.01.18~2024.01.22

1. 检测目的:

$$1, f_2, \dots, f_{n-1}, 1 = 1 - f_n, f_n.$$

上海南恩同置材料有限公司及小、及

(b) (5) DPP, (b) (7)(C), (b) (7)(D)

检测内容:

废水: pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮

[illegible]

申 核:



签发:

蔡菊云

菜菊 2

日期: 2024年 2月 5日



采样地点			DA001 废气总排口					
样品状态			完好		采样日期		2024.01.18	
检测项目			单位	检测结果				标准 限值
				第一次	第二次	第三次	均值	
低浓度颗粒 物	样品编号		W01900118 01-1-KLW	W01900118 01-2-KLW	W01900118 01-3-KLW	/		/
	实测浓度	mg/m³	4.1	4.2	3.3	3.9		20
	标干流量	Nm³/h	11045	10965	11017	11009		/
	排放速率	kg/h	0.045	0.046	0.036	0.043		/
文件号			003251	00339	00341	/		/
二氧化硫	实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND		50
	标干流量	Nm³/h	11045	10965	11017	11009		/
	排放速率	kg/h	/	/	/	/		/
文件号			003251	00339	00341	/		/
氮氧化物	实测浓度	mg/m³	ND	7	ND	ND		3
	标干流量	Nm³/h	11045	10965	11017	11009		/
	排放速率	kg/h	/	0.077	/	0.033		/

湿度	
烟气含氧量	

表 1 废气参数

DA001 进口			
2024.09.18			
第二次			第三次
003326			003327
/			/
/			/
9.7			9.8
0.7854			0.7854
8.0			7.1
59			47
0.07			0.08
2.5			2.7
20.9			20.8

01194 号

报告编号: JSHH
(委托) 字第 20

附件 1:

参数	文件号
锅（窑）炉 负荷	
烟囱高度	
烟温	
烟道截面积	
烟气流速	
动压	
静压	

第一次	003325	/	/	2.6	0.7854	7.0	46	0.08	2.7	20.8
单位				h	m	m	m ²	m/s	m/s	Pa

文件号: JSHH (委托) 字第 194 号

202401

A001 废气总排口

D: 2024-01-18

第三次

0015¹

参数

单位

第一次

单位

0015¹

第二次

15

文件号

1 (密) 炉负荷

t/h

13

44.8

0.785⁴

烟囱高度

m

44.3

0.785⁴

4.60

温度

°C

45.8

17.1

0.16

烟道截面积

m²

17.4

0.16

2.08

动压

Pa

0.15

2.08

20.50

静压

kPa

2.14

19.10

20.50

湿度

%

20.50

19.10

20.50

烟尘含量


%

20.50

19.10

20.50

附件 2: 图 1 监测点位示意图

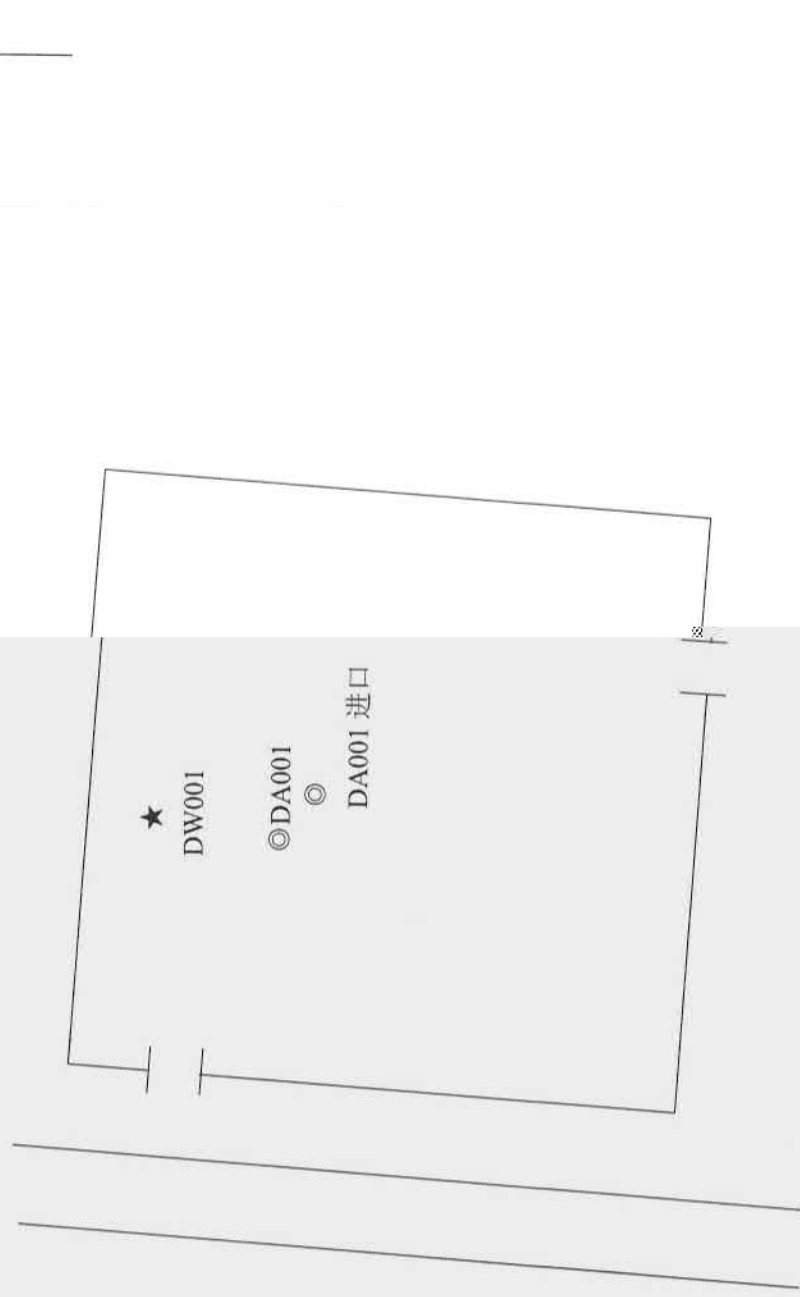

注: ★表示废水检测点位
◎表示有组织废气检测点位

