										4 24 h 15 d				
										0~4				
										0-4				

										pH 2				
										pH≤2				

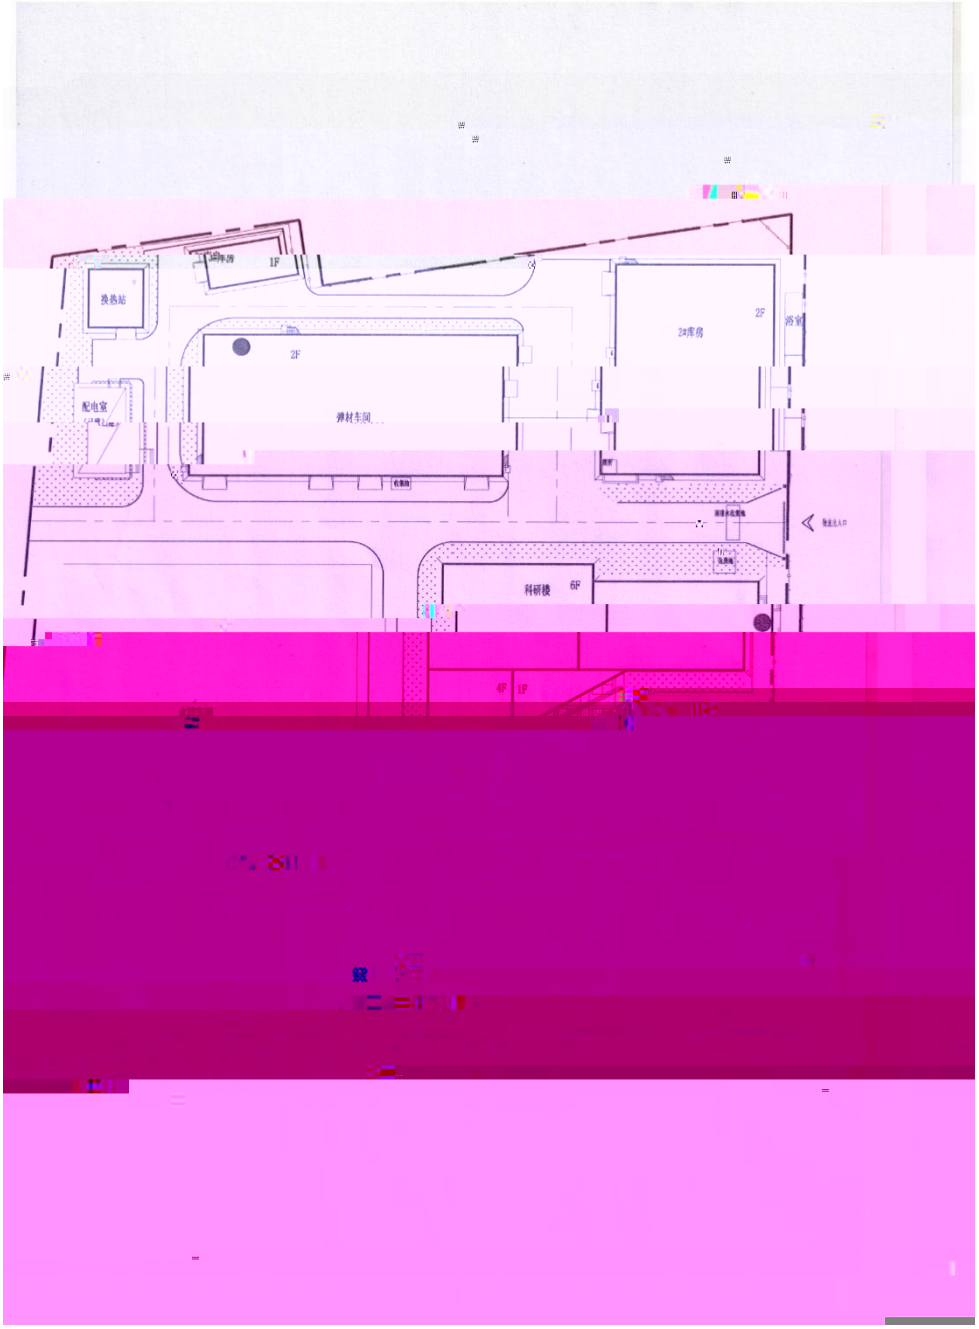
换热站
1F
2F
配电室
弹材车间
2#库房
2F
浴室
科研楼
6F
4F
1F